


**COMUNE DI NIARDO**  
**PIANO DI EMERGENZA**

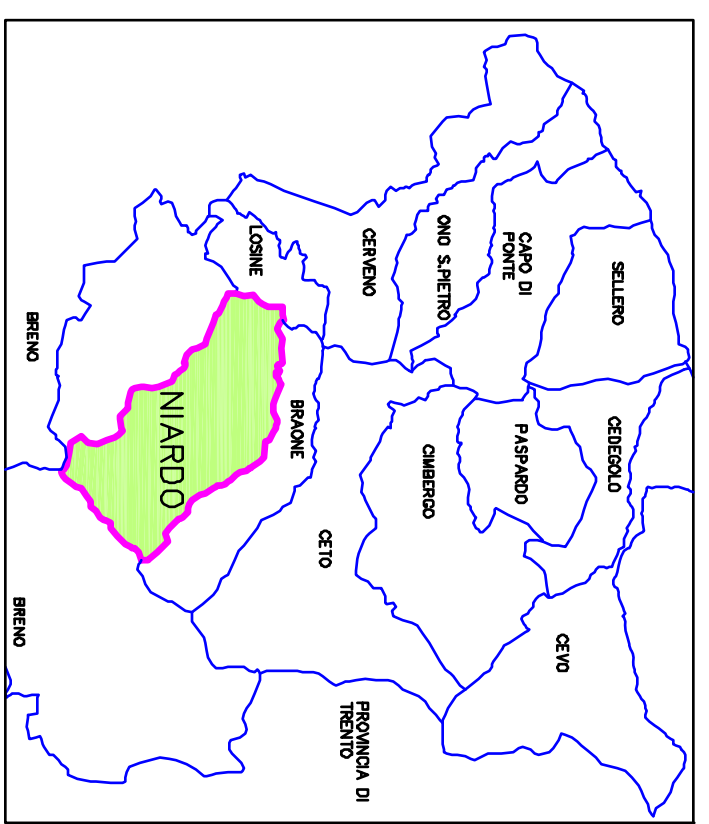

**PIAZZOLA 05.1**  
**- SCENARIO 1: CONDOE -**

Titolo	T. 2000	Rev.	Agosto 2006	Aut. Min.	06/03/06	Trasmissione	Aut. Min. 06/03/06
Aut. Min.	06/03/06	Aut. Min.	06/03/06	Aut. Min.	06/03/06	Aut. Min.	06/03/06
Aut. Min.	06/03/06	Aut. Min.	06/03/06	Aut. Min.	06/03/06	Aut. Min.	06/03/06

Dir. Gen. Luca Maffei-Morini

Dir. Gen. Roberto Geronzi

Comune di NiarDO  
 Via Montebello, 4 - 25040 NiarDO (BS)  
 Tel. 030 39301 - Fax 030 3930100

Comune di NiarDO  
 Via Montebello, 4 - 25040 NiarDO (BS)  
 Tel. 030 39301 - Fax 030 3930100

Comune di NiarDO  
 Via Montebello, 4 - 25040 NiarDO (BS)  
 Tel. 030 39301 - Fax 030 3930100

Comune di NiarDO  
 Via Montebello, 4 - 25040 NiarDO (BS)  
 Tel. 030 39301 - Fax 030 3930100

**Visibilità in soccorso**

Assesso: Altarea visibile e Via di fuga - condizioni meteorologiche: burocra e alta visibilità. L'uso di fiamme e il ricorso per il soccorso dei condotti e dei soccorsi. L'uso di fiamme e il ricorso per il soccorso dei condotti e dei soccorsi. L'uso di fiamme e il ricorso per il soccorso dei condotti e dei soccorsi.

**Servizi pubblici**


Figura 1: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti. Figura 2: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti. Figura 3: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti.

**Sanità ed assistenza alla popolazione**

Figura 1: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti. Figura 2: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti. Figura 3: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti.

**Mezzi e materiali**

Figura 1: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti. Figura 2: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti. Figura 3: Contingimento della linea elettrica che alimenta gli impianti.

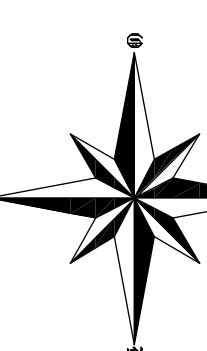

**LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO:**

- Residenza municipale
- Chiesa
- Oratorio
- Cimitero
- Pronto soccorso
- Biblioteca
- Farmacia
- Stazione FINE
- Scuola materna
- Campo sportivo
- Scuola elementare
- Parco
- Scuola media inferiore
- Ufficio postale
- Polizia municipale
- Palasport
- Carabinieri
- Oselli
- Zona industriale artigianale

**AREE DI EMERGENZA:**

- Aree di attesa
- Aree di possibile sosta alternati

**PUNTI SENSIBILI:**

- Deposito o distributore di carburante
- Caricatore elettrico
- Depuratore
- Ripetitore radio o tv
- Varche di accumulo
- Condotte forzate
- Cablina elettrica/linea alta tensione
- Gruppo di riduzione metano
- Ripetitore telefonico
- Sorgente
- Stato protezione civile
- Stato Alpini

- Via di accesso
- Via di accesso alla area di attesa
- Via di fuga

**SOGLIA DI INNESCO**

fenomeno	durata (min)	altezza di pioggia - h (mm)
S1	12	45
S2	24	70
S3	48	95
S4	12	75
S5	24	100
S6	48	155

**DESCRIZIONE SCENARIO**

Questa zona presenta problematiche relative alla possibilità della formazione di condotti ero carenti in corrispondenza dei tratti in cui scorrono tre torrenti principali che arrivano sino al fondovalle.

**Fase 1 -** In caso di precipitazioni intense consultare bollettino meteo R.L.

- Interruzione delle linee di comunicazione principali e secondarie che attraversano la direzione nord-sud il centro dell'abitato (SP 91, e altre corrispondenze in via Barile che corre parallela al torrente Cobello).
- Il coinvolgimento del canale artificiale Montebello, localizzato a monte della nuova SS 42 non sembra comportare interruzione di attraversamenti est-ovest, da notare però nelle vicinanze del condotto centrale, relativo al torrente No, un attraversamento da monitorare.
- Stanno inoltre interessate dal trasporto solido dai torrenti le sezioni dei ponti presenti lungo il suo corso.

**Fase 2 -** precipitazioni continue e intense

- espansione nelle aree terminali dell'apparato di condotte del torrente Fa con coinvolgimento della SP 91, della ferrovia e della ex SS42, in questa zona la nuova SS42 risulta in galleria, e quindi necessario il monitoraggio dello sbocco del tunnel.

