

LEGENDA	ATTIVITA' GEOLOGICA E MORNE DI INFILTRAMENTO	VALUTAZIONE AREE INTERESSATE DA DISASTRO IDROGEOLOGICO (PAI)	DESCRIZIONE AREA
2 GENERALE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
2 CONCIDE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
2 CONCIDE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
3 ESONDAZIONE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
3 ESONDAZIONE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
3 ESONDAZIONE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
3 CONCIDE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
3 CONCIDE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
4 CONCIDE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
4 CONCIDE	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
4 RETICOLA	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---
4 AREA EX-307	Norma di riferimento: art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/02 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8 Fasce di rischio: T100 > 5,5 - 5,7 - 5,8	---	---

**ZONE DI PERICOLOSITA' SISMICA.**

Zona caratterizzata da amplificazione sismica

Zona caratterizzata da amplificazione sismica nella quale il valore di F<sub>max</sub> risulta verificato rispetto ai valori di F<sub>max</sub> di riferimento.

Zona caratterizzata da amplificazione sismica nella quale il valore di F<sub>max</sub> è al limite della compatibilità geologica in scala del tipo di approvvigionamento in fase progettuale.

Zona caratterizzata da instabilità sismica

**FASCE DI RISPETTO RETICOLA IDRICO MINORE:**

Limite fascia di rispetto: Anz del reticolo idrico

Limite fascia di rispetto: Tim del reticolo idrico


**VINCOLO IDROGEOLOGICO (art. 1, R.D. 30/12/1933 n. 2387)**

Aree sottoposte a vincolo

Torioni (fontane) con venticoli, intercorsi nelle zone di vincolo

**AREE DI RISPETTO DI POZZI E SORENTI**

Aree di rispetto di pozzi e sorgenti (200 metri)

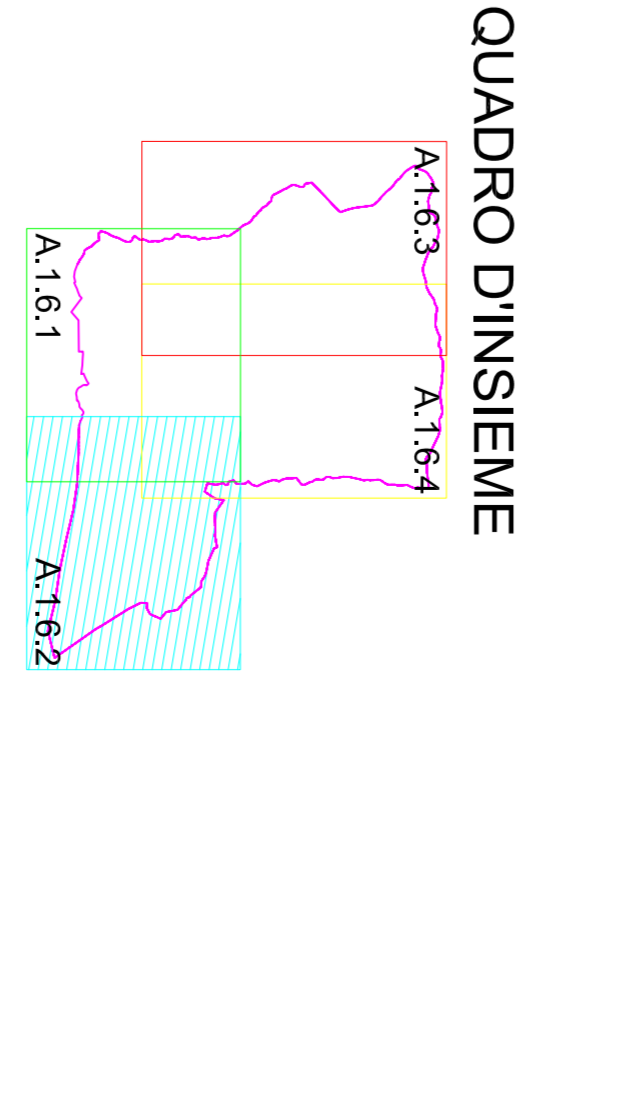

**Comune di Pisogne**  
Provincia di Brescia

**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

DOCUMENTO DI PIANO

**QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATIVO**

Objetto: Carta della fattibilità idrogeologica e della pericolosità sismica - quadro 2

Scala: 1:5000

**A1.6.2**

Approvato  
Dal C.C. n. 47  
del 12/08

Approvato  
Dal C.C. n. 5/07  
-data di scadenza 31/08  
-approvazione 15/09